熊本市_出来形フォーマットサンプル

出　来　形　管　理　表

工　事　名　：　サンプル工事　　請負者　：　福井コンピュータ

工　種　：　集水桝・マンホール工

測定項目名　：　基準高　　測定者　：　福井　太郎　　印

(出来形管理図)



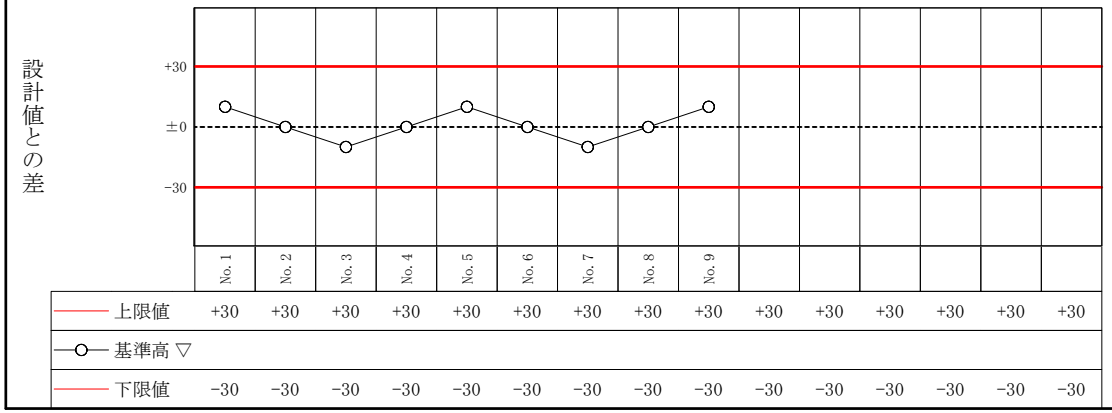

基準高 ▽

規格値			±30 mm		
路線番号	測点	測定箇所	設計値	管理値	設計値との差
		No. 1	10.010	10.020	+10 mm
		No. 2	10.020	10.020	0
		No. 3	10.030	10.020	-10
		No. 4	10.040	10.040	0
		No. 5	10.050	10.060	+10
		No. 6	10.060	10.060	0
		No. 7	10.070	10.060	-10
		No. 8	10.080	10.080	0
		No. 9	10.090	10.100	+10
			平均値		+1.1 mm
			最大値		+10 mm
			最小値		-10 mm

規格値				
路線番号	測点	設計値	管理値	設計値との差
計		平均値		
		最大値		
		最小値		

出　来　形　管　理　表

工　事　名　：　サンプル工事　　請　負　者　：　福井コンピュータ

工　種　：　集水桝・マンホール工

測　定　項　目　名　：　基準高　　測　定　者　：　福井　太郎　　印

(出来形管理図)



基準高 ▽

規格値		左右 ±30 mm		
路線番号	測点	設計値	管理値	設計値との差
	No. 1	10.010	10.020	+10 mm
	No. 2	10.020	10.020	0
	No. 3	10.030	10.020	−10
	No. 4	10.040	10.040	0
	No. 5	10.050	10.060	+10
	No. 6	10.060	10.060	0
	No. 7	10.070	10.060	−10
	No. 8	10.080	10.080	0
	No. 9	10.090	10.100	+10
計		平均値		+1 mm
		最大値		+10 mm
		最小値		−10 mm

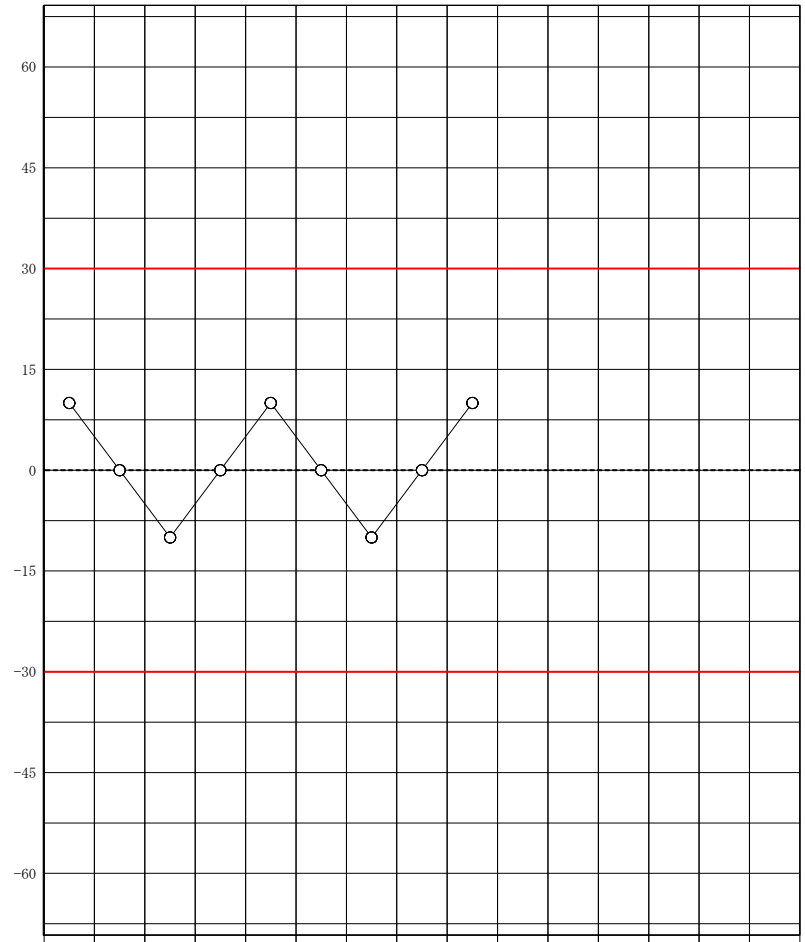

		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9						
上限値		+30	+30	+30	+30	+30	+30	+30	+30	+30	+30	+30	+30	+30	+30	+30
基準高	mm															
下限値		−30	−30	−30	−30	−30	−30	−30	−30	−30	−30	−30	−30	−30	−30	−30