

水資源機構_出来形フォーマットサンプル

主 任 技 術 者	施 工 管 理 担 当 者

平成16年度 サンプル工事データ

集水桝


基準高

出来形管理図表

請負会社名 福井コンピュータ株式会社

測定者 福井 次郎

印

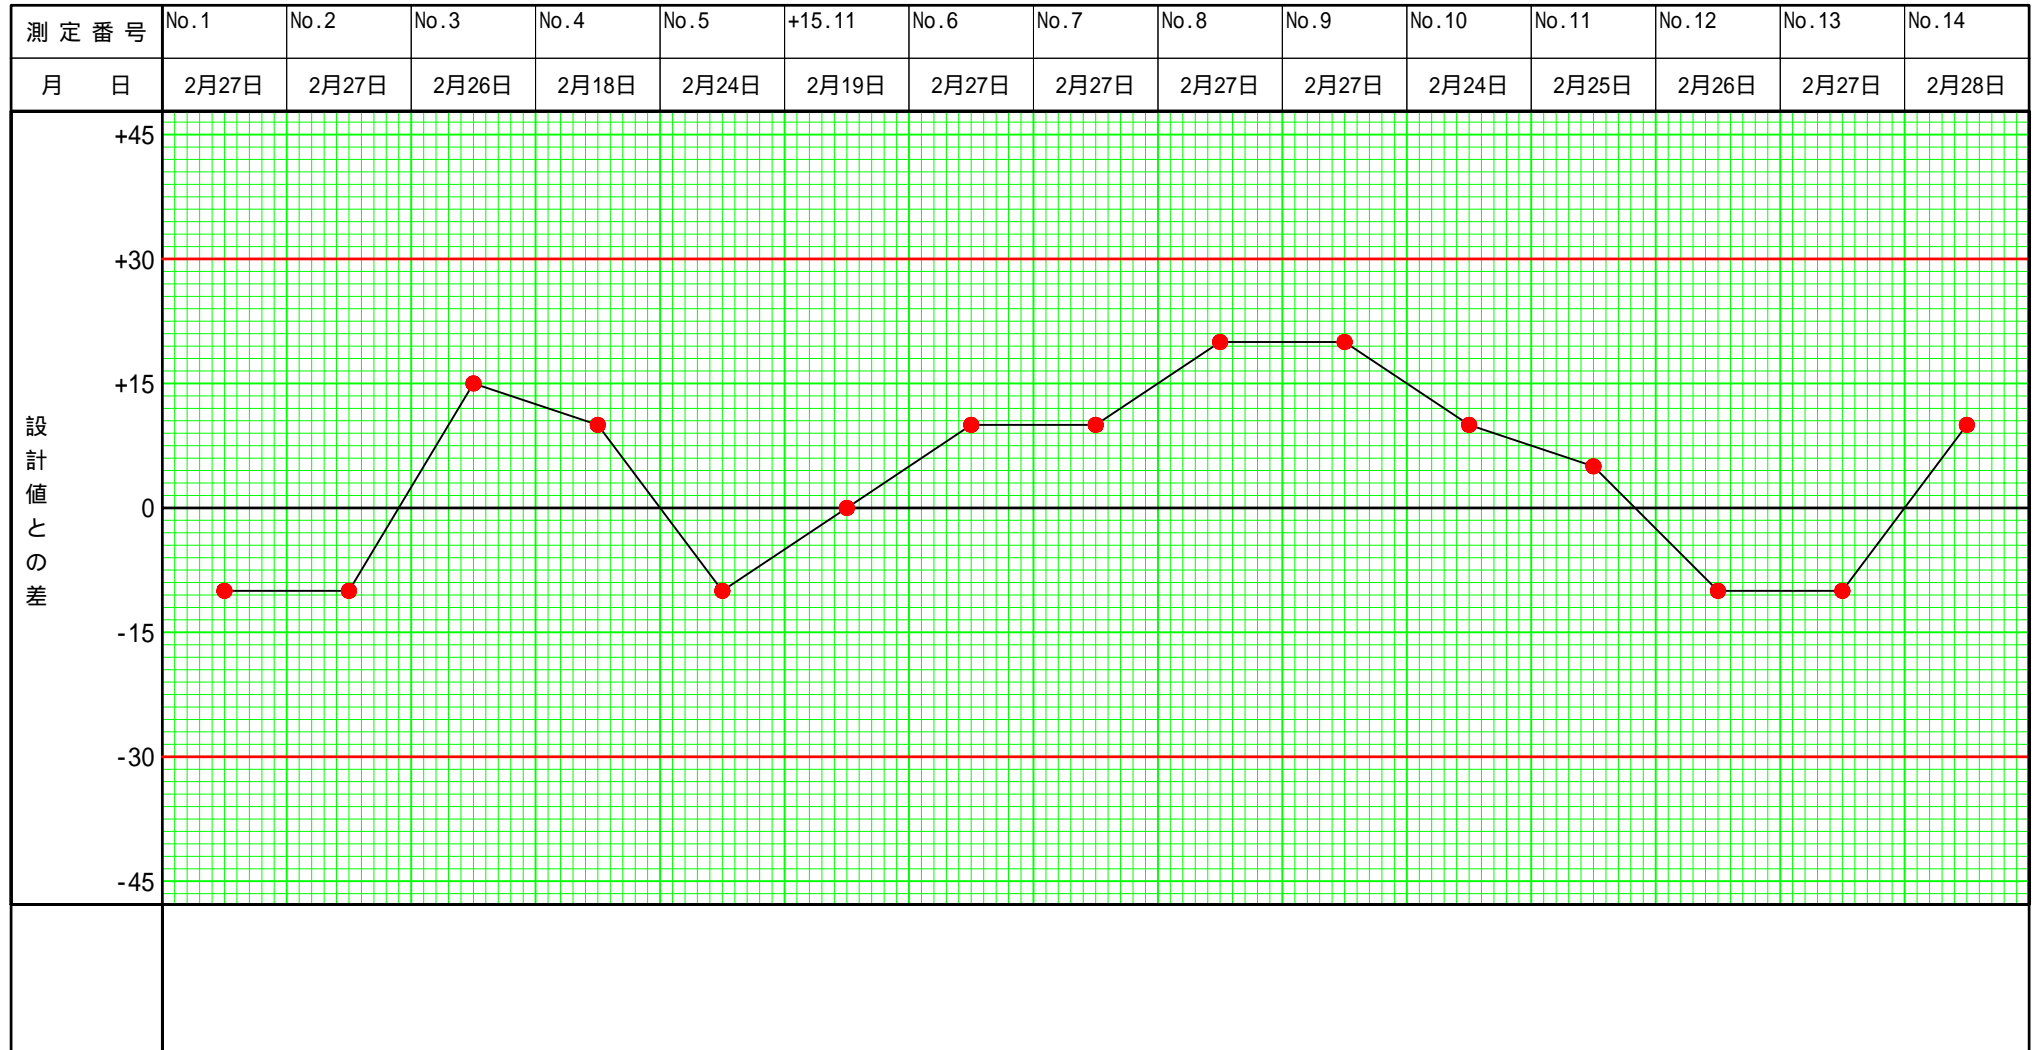

主 任 技 術 者	施 工 管 理 担 当 者

サンプル工事データ

集水桝

測定結果一覧表

請負会社名 福井コンピュータ株式会社

測定者 福井 次郎

印

測定項目	測 点	設 計 値 A	実 測 値 B	設 計 値 と の 差 C = B - A	適 用
基準高	No.1	100.000	99.990	-10	
	No.2	110.000	109.990	-10	
	No.3	120.000	120.015	+15	
	No.4	130.000	130.010	+10	
	No.5	140.000	139.990	-10	
	+15.11	147.555	147.555	0	
	No.6	150.000	150.010	+10	
	No.7	160.000	160.010	+10	
	No.8	170.000	170.020	+20	
	No.9	180.000	180.020	+20	
	No.10	190.000	190.010	+10	
	No.11	200.000	200.005	+5	
	No.12	210.000	209.990	-10	
	No.13	220.000	219.990	-10	
	No.14	230.000	230.010	+10	
	No.15	240.000	240.020	+20	
	No.16	250.000	249.980	-20	
	No.17	260.000	260.000	0	
	No.18	270.000	270.015	+15	

主 任 技 術 者	施 工 管 理 担 当 者

平成16年度 サンプル工事データ

集水樹

基準高

度数表

平成16年3月1日 現在

請負会社名 福井コンピュータ株式会社

測定者 福井 次郎

印

