

仙台市_出来形フォーマットサンプル

測定結果一覧表

工事名 サンプル工事


工 種 集水桝・マンホール工

細 別 集水桝

測定者 福井 太郎

印

測定項目	基準高 ∇			厚さ t1			厚さ t2			厚さ t3		
	±30 mm			-20 mm			-20 mm			-20 mm		
規格値												
測点又は区別	設計	実測	差	設計	実測	差	設計	実測	差	設計	実測	差
No. 1	10.010	10.020	+10	0.150	0.160	+10	0.150	0.160	+10	0.150	0.160	+10
No. 2	10.020	10.020	0	0.150	0.150	0	0.150	0.150	0	0.150	0.150	0
No. 3	10.030	10.020	-10	0.150	0.140	-10	0.150	0.140	-10	0.150	0.140	-10
No. 4	10.040	10.040	0	0.150	0.150	0	0.150	0.150	0	0.150	0.150	0
No. 5	10.050	10.060	+10	0.150	0.160	+10	0.150	0.160	+10	0.150	0.160	+10
No. 6	10.060	10.060	0	0.150	0.150	0	0.150	0.150	0	0.150	0.150	0
No. 7	10.070	10.060	-10	0.150	0.140	-10	0.150	0.140	-10	0.150	0.140	-10
No. 8	10.080	10.080	0	0.150	0.150	0	0.150	0.150	0	0.150	0.150	0
No. 9	10.090	10.100	+10	0.150	0.160	+10	0.150	0.160	+10	0.150	0.160	+10
No. 10	10.100	10.100	0	0.150	0.150	0	0.150	0.150	0	0.150	0.150	0
測定項目	厚さ t4			厚さ t5			幅 w1					
規格値	-20 mm			-20 mm			-30 mm					
測点又は区別	設計	実測	差	設計	実測	差	設計	実測	差	設計	実測	差
No. 1	0.150	0.160	+10	0.200	0.210	+10	0.600	0.610	+10			
No. 2	0.150	0.150	0	0.200	0.200	0	0.600	0.600	0			
No. 3	0.150	0.140	-10	0.200	0.190	-10	0.600	0.590	-10			
No. 4	0.150	0.150	0	0.200	0.200	0	0.600	0.600	0			
No. 5	0.150	0.160	+10	0.200	0.210	+10	0.600	0.610	+10			
No. 6	0.150	0.150	0	0.200	0.200	0	0.600	0.600	0			
No. 7	0.150	0.140	-10	0.200	0.190	-10	0.600	0.590	-10			
No. 8	0.150	0.150	0	0.200	0.200	0	0.600	0.600	0			
No. 9	0.150	0.160	+10	0.200	0.210	+10	0.600	0.610	+10			
No. 10	0.150	0.150	0	0.200	0.200	0	0.600	0.600	0			

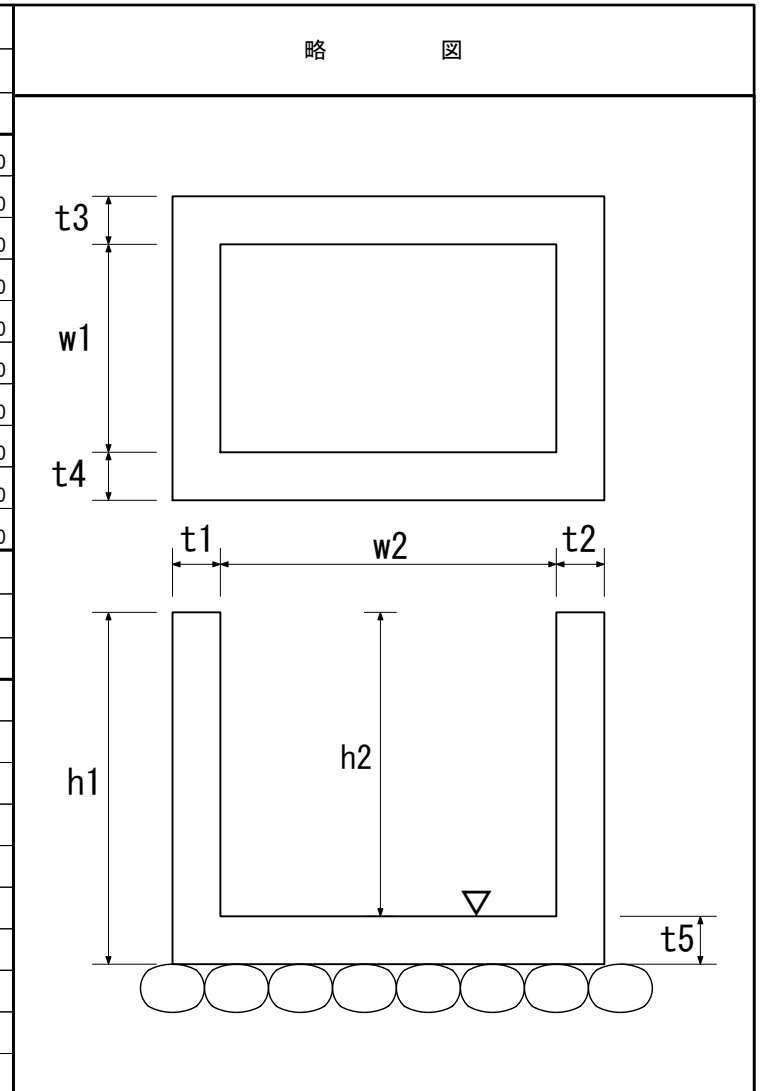

測定結果総括表

工 種 集水柵・マンホール工

種 別 集水柵

測定項目	基準高 ▽			厚さ t1			厚さ t2								
	±30 mm			-20 mm			-20 mm								
規格値	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差
平均値	10.055	10.056	+1	0.150	0.151	+1	0.150	0.151	+1						
最大値	10.100	10.100	+10	0.150	0.160	+10	0.150	0.160	+10						
最小値	10.010	10.020	-10	0.150	0.140	-10	0.150	0.140	-10						
最多値	10.010	10.020	±0	0.150	0.150	±0	0.150	0.150	±0						
データ数			n= 10			n= 10			n= 10				n=		n=
標準偏差			m=± 7.38			m=± 7.38			m=± 7.38				m=±		m=±

測定項目															
規格値															
	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差
平均値															
最大値															
最小値															
最多値															
データ数			n=			n=			n=				n=		n=
標準偏差			m=±			m=±			m=±				m=±		m=±

測定項目															
規格値															
	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差
平均値															
最大値															
最小値															
最多値															
データ数			n=			n=			n=				n=		n=
標準偏差			m=±			m=±			m=±				m=±		m=±

